


FIRE FOX, S.L.

DEAES EPC

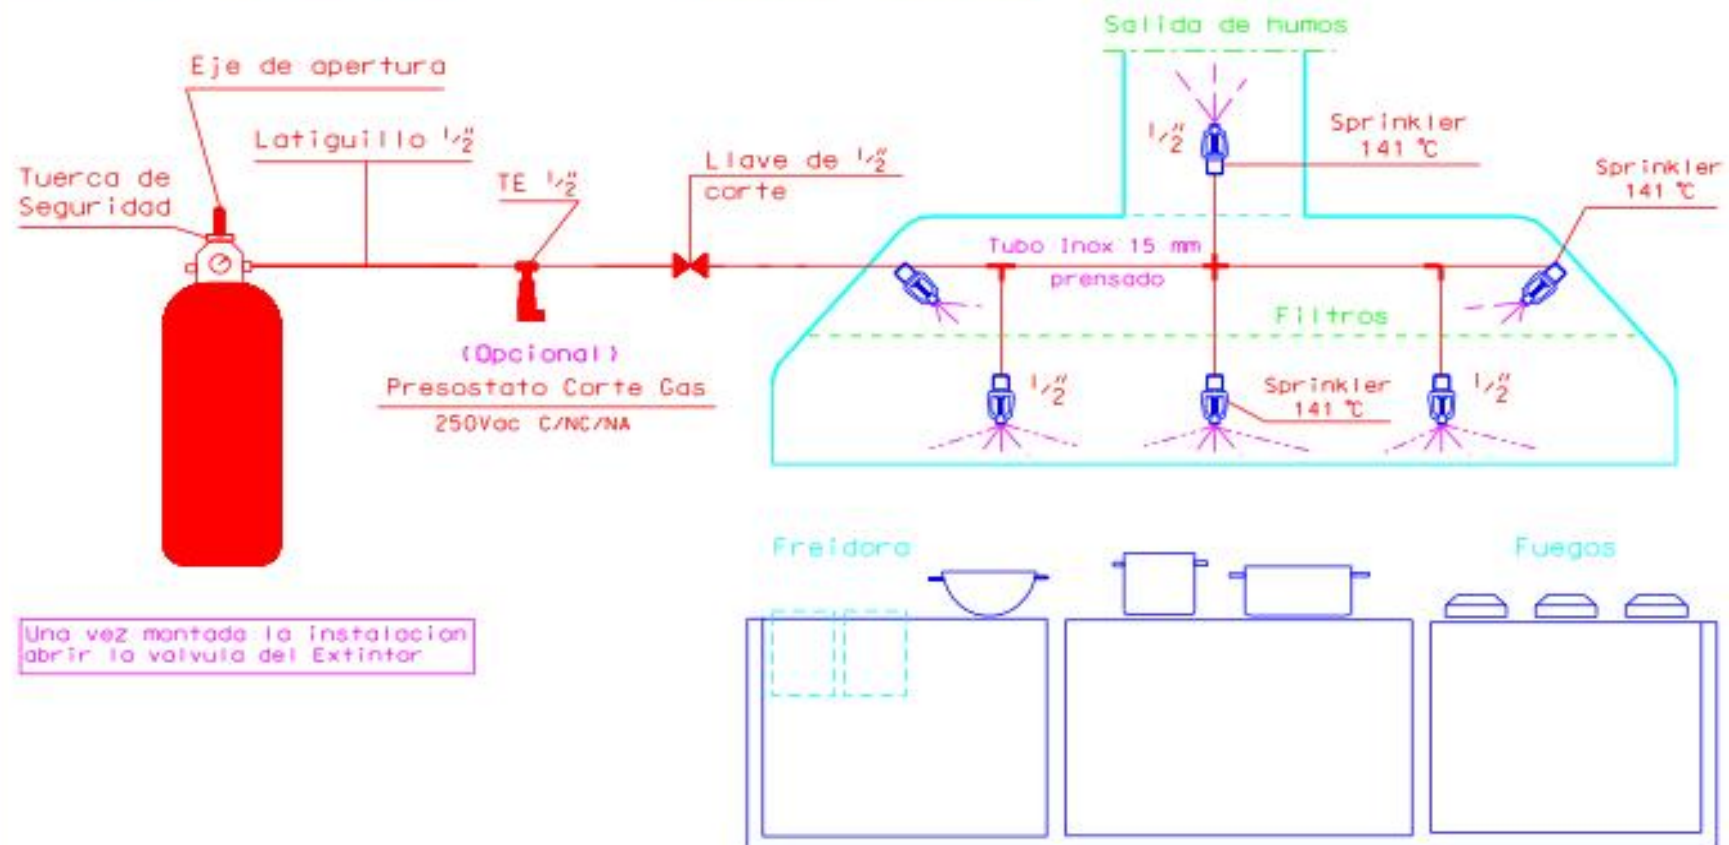

Una vez montada la instalación
abrir la válvula del Extintor

MANIOBRA DE CORTE DE GAS

Utilizar contactos C/NA/NC conectados en serie
con la bobina del contactor de alimentación
de la electroválvula de corte de gas

© PBF

Dibujado por: PASCUAL BARRANCOS

DEAES EPC

FIRE FOX, S.L.